

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Nýřany, že v termínu

září/2024 – prosinec/2024

**bude v této oblasti prováděna stavba, která řeší
novou přípojku elektrické energie 0,4 kV pro
pozemek parc.č. 1243/2, dle projektu
vypracovaného firmou
OMEXOM GA Energo s.r.o..**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,

tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812


Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.



OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel: 373 303 111 141

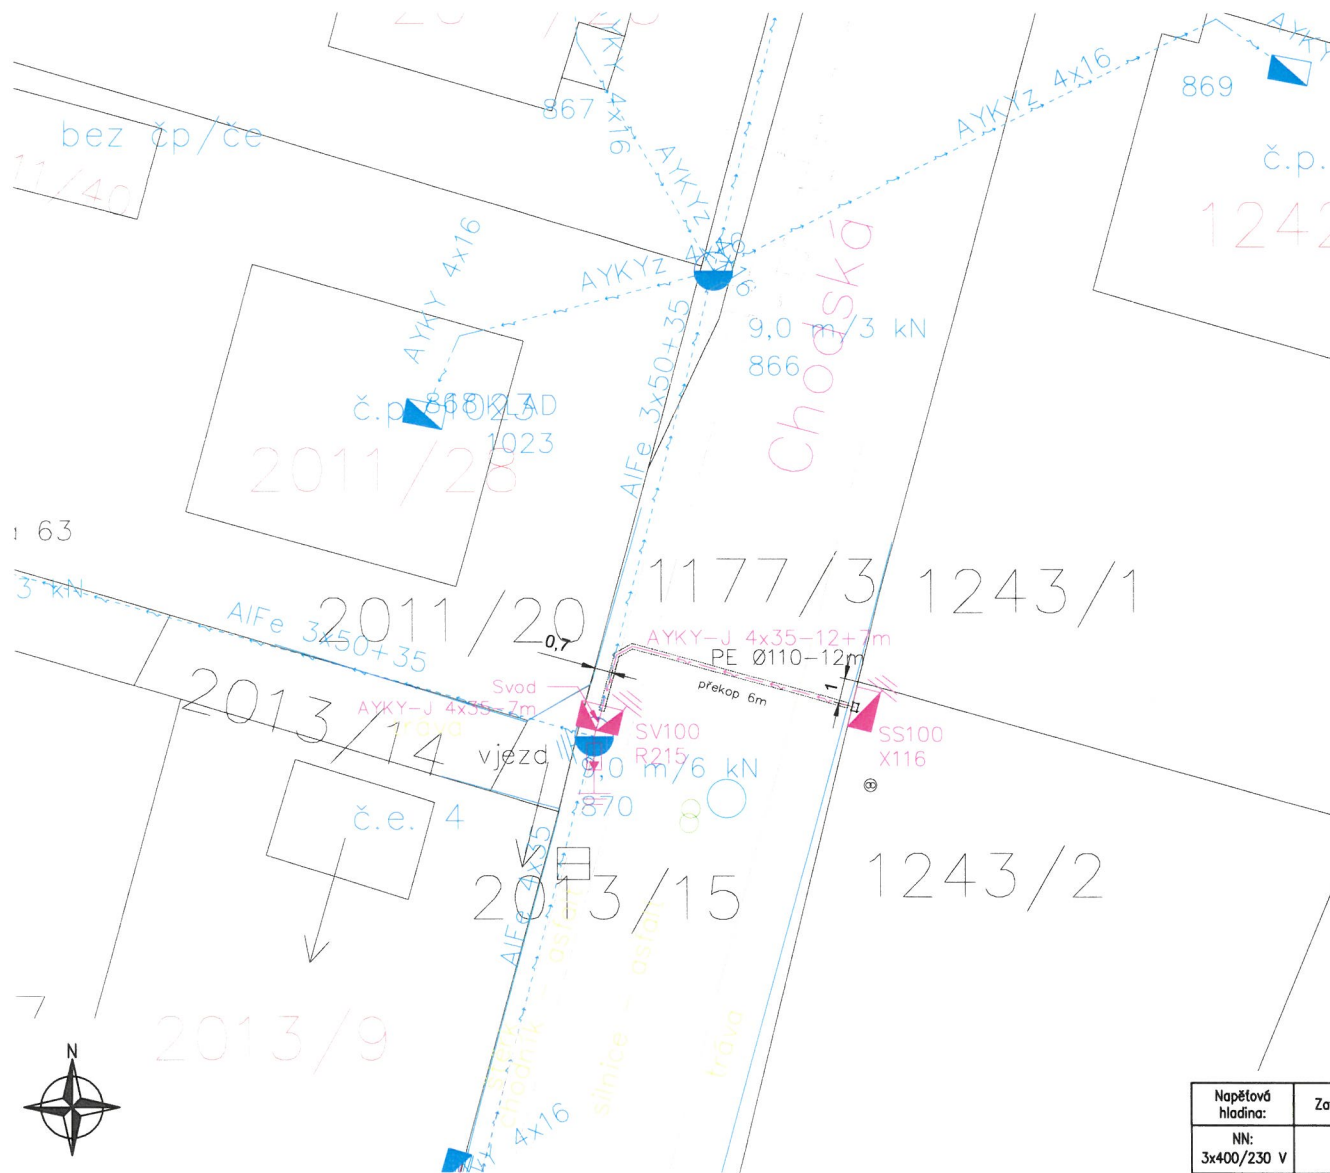

Technické řešení:

Stavba řeší novou přípojku elektrické energie 0,4 kV pro pozemek parc.č. 1243/2. Bude osazena nová rozpojovací skříň SJZ:R215 typu SV 100 na stávajícím podpěrném bodě č.870. Nová rozpojovací skříň bude napojena na stávající nadzemní vedení svodem kabelem AYKY-J 4x35. Z nové rozpojovací skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY-J 4x35, které povede přes místní komunikaci, řešeno překopem, a bude ukončeno v nové pojistkové skříni SJZ:X116 typu SS 100 umístěné na hranici pozemku parc.č.1243/2.

Stavba se bude projednávat dle §79 SZ odst. 2 písm. w.

Kabelové vedení bude uloženo v místní komunikaci v minimální hloubce 1 m v kabelové chráničce Koruflex Ø110.

Délka nové kabelové trasy NN AYKY-J 4x35 je cca 12 m.

Číslo evidenčního celku NN: NN 507462-0001

Poznámky:

Napětová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuál. znění) a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranná pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákres sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.


Před započítáním vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

Souřadnice k vytyčení skříně:

celkem 4 body k vytyčení

X	Y	
1. 1071904.6238	835871.5413	roh skříně
2. 1071904.9347	835871.6172	roh skříně
3. 1071904.8824	835871.8309	roh skříně
4. 1071904.5716	835871.755	roh skříně

Řez výkopem pod místní a příjezdovou komunikací pro kabel NN

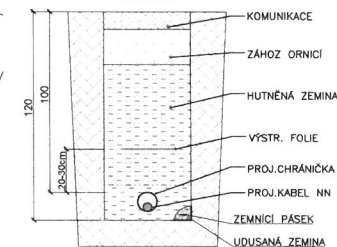

AUTORIZACE:

Napětová hladina:	Zatřídění oblasti:	Umístění, identifikace lokality stavby:	Zastavěné/nezastavěné území:
NN: 3x400/230 V	II (25,0 m/s)	Kraj: Plzeňský, Okres: Plzeň-sever, k.ú. Nýřany, obec: Nýřany	Zastavěné území

Vypracoval: David Němec	Akte:	Číslo výkresu:	
Přezkoumal: Bc. Vojtěch Krekule	K Nýřany, PS, č.parc. 1243/2, kNN číslo stavby: IV-12-0022869		D.2.1
Schválil: Ing. Karel Křížek / 0202210	Investor:		Číslo zakázky:
OMEXOM		ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	P.0657715.6.28
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 CZ - 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 373 303 111		Název dokumentace:	Stupeň PD:
		Situacní výkres montáže	DPS
			Datum:
			05/2024
			Formát:
			1 x A3
			Měřítko:
			1:200
			Archivní číslo:
			GA-P.0657715.6.28-D.2.1

Stávající zařízení ČEZ NN:

kabelové zemní vedení
nadzemní vedení
betonový sloup
pojistková skříň
uzemnění

Montáž zařízení ČEZ NN:

kabelové zemní vedení
pojistková skříň
rozpojovací skříň
uzemnění
svodič přepětí
chránička

Ostatní značky:

silnice
vjezdy, vstupy
ploty
hranice KN stavu
číslo KN stavu

890/14